
図面番号	1 / 17	縮 尺	1 : 250
工　種	公園災害復旧工事		
種　別	計画平面図	番号	1/1
路線 河川　名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府　中　市			

計画平面図 S=1:250

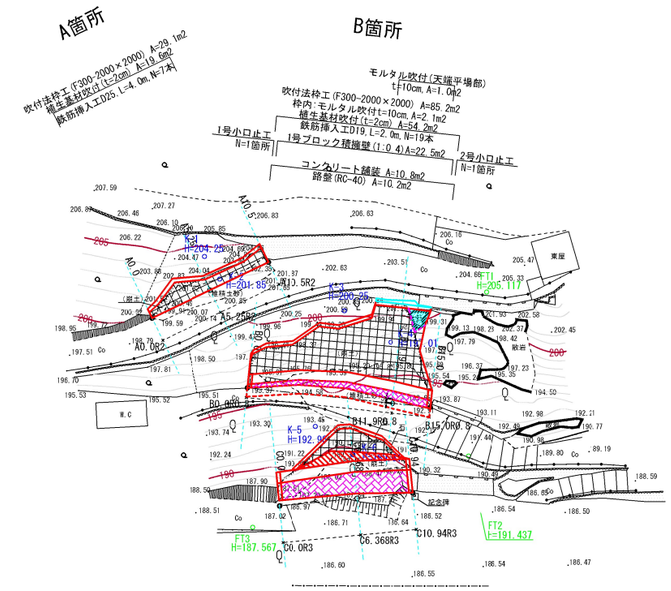


【作業上の注意事項】

1. 現況遊歩道は堆積土砂により幅員等が確認できないため、本設計の幅員等は想定値である。
2. B箇所の浮石部は法枠で覆い地山に密着させ安定化を図り、枠内処理は急勾配かつ岩塊のみ 植生基材吹付は剥落する可能性を考慮しモルタル吹付処理とする。

図面番号	2/17	縮 尺	VS=1:100 HS=1:250
工 種	公園災害復旧工事		
種 別	A箇所 縦断面図	番号	1/3
路線 河川 名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府 中 市			


A箇所 縦断面図 VS=1:100 HS=1:250

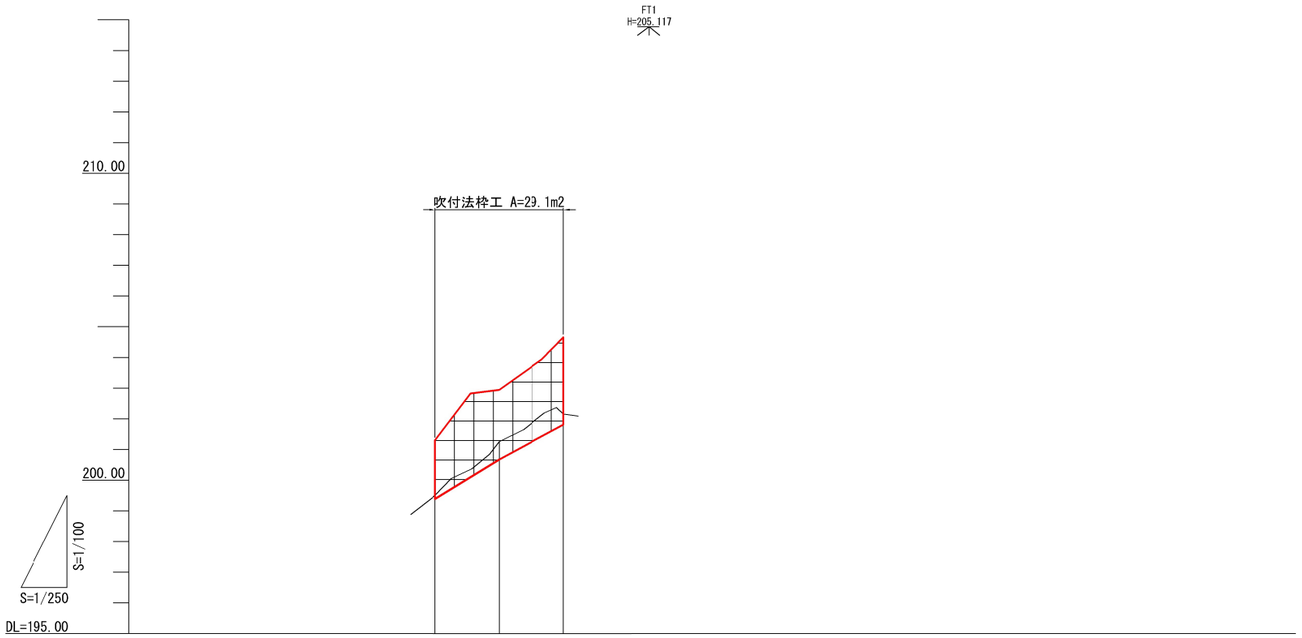

勾配図			
盛 高			
切 深			
計画高			
地盤高	199.51	201.26	202.16
単距離	0.000	5.250	5.250
追加距離	0.000	5.250	10.500
測点名	0.0	5.25	10.5
曲 線			
片勾配			
拡 幅			

図面番号	3/17	縮 尺	VS=1:100 HS=1:250
工 種	公園災害復旧工事		
種 別	B箇所 縦断面図	番号	2/3
路線 河川 名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府 中 市			


B箇所 縦断面図 VS=1:100 HS=1:250

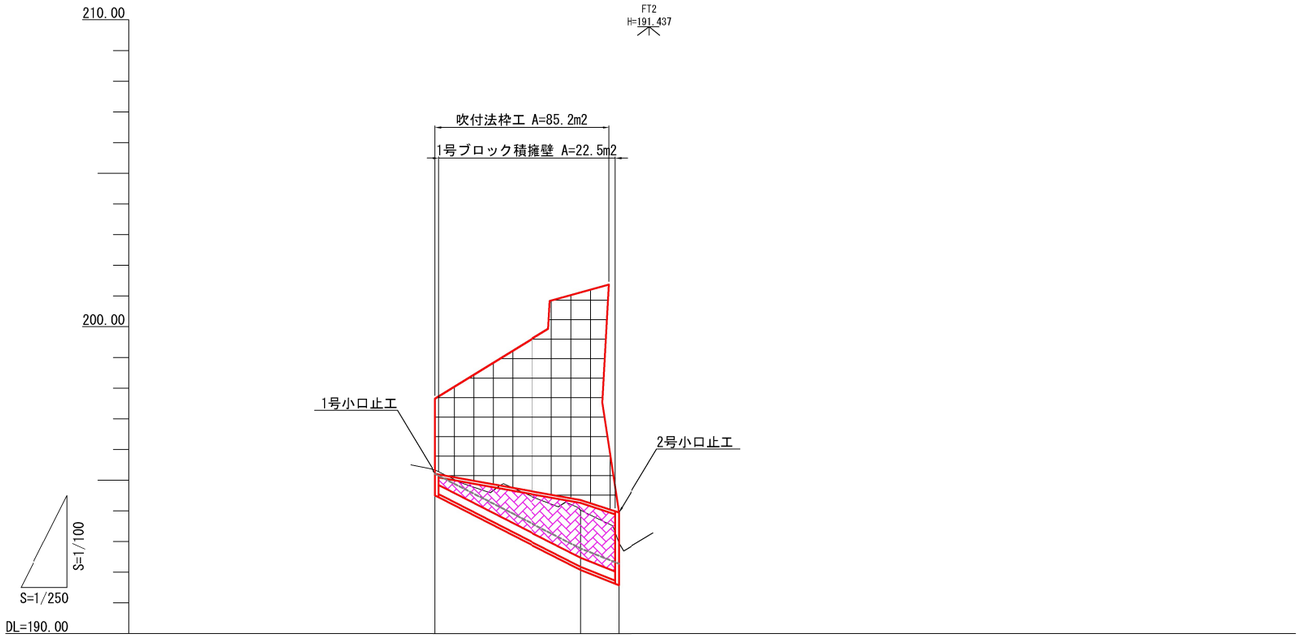

勾配図			
盛 高			
切 深			
計画高			
地盤高	195.34	194.03	192.95
単距離	0.000	11.900	3.100
追加距離	0.000	11.900	15.000
測点名	0.0	11.9	15.0
曲 線			
片勾配			
拡 幅			

図面番号	4/17	縮 尺	VS=1:100 HS=1:250
工 種	公園災害復旧工事		
種 別	C箇所 縦断面図	番号	3/3
路線 河川 名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府 中 市			

C箇所 縦断面図 VS=1:100 HS=1:250

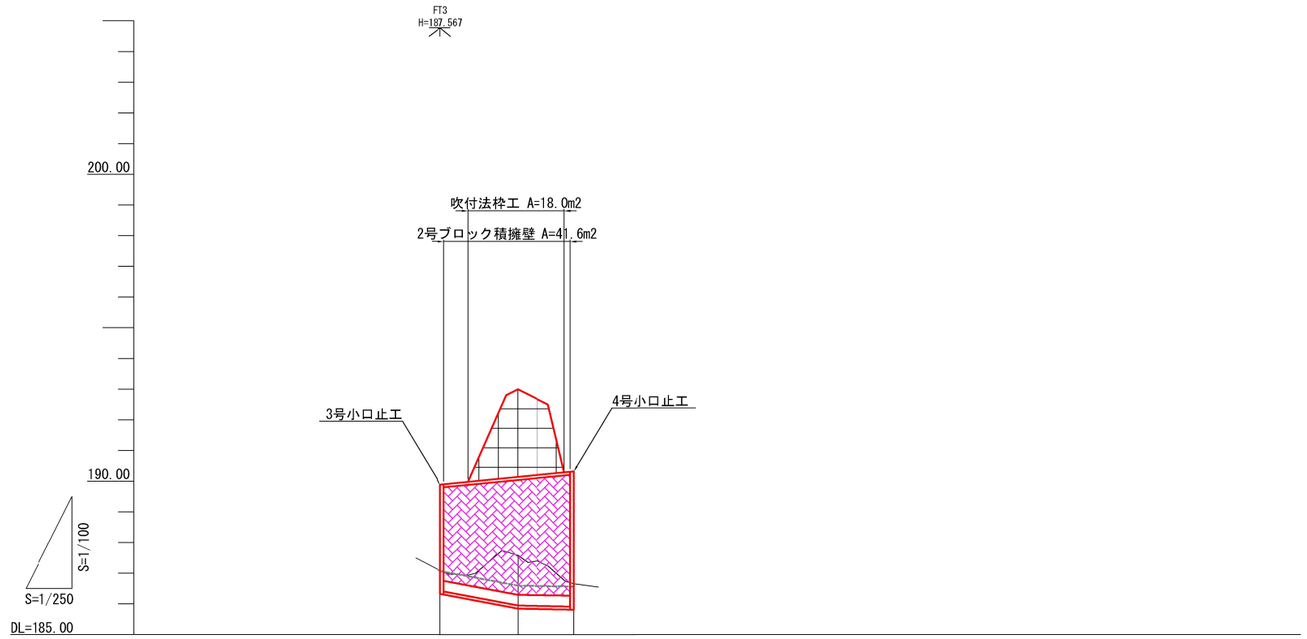


勾配図			
盛 高			
切 深			
計画高			
地盤高	187.08	187.59	186.66
単距離	0.000	6.368	4.572
追加距離	0.000	6.368	10.940
測点名	0.0	6.368	10.94
曲 線			
片勾配			
拡 幅			

図面番号	5/17	縮 尺	1:100
工 種	公園災害復旧工事		
種 別	標準横断面図	番号	1/1
路線河川名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府 中 市			

標準横断面図 S=1:100


※ 推定地層線は簡易貫入試験によるものの為、ブコック積背面は裏込砕石とした。
現地で軟岩等が出るようであれば、裏込砕石等省略してもよいものとする。

B箇所

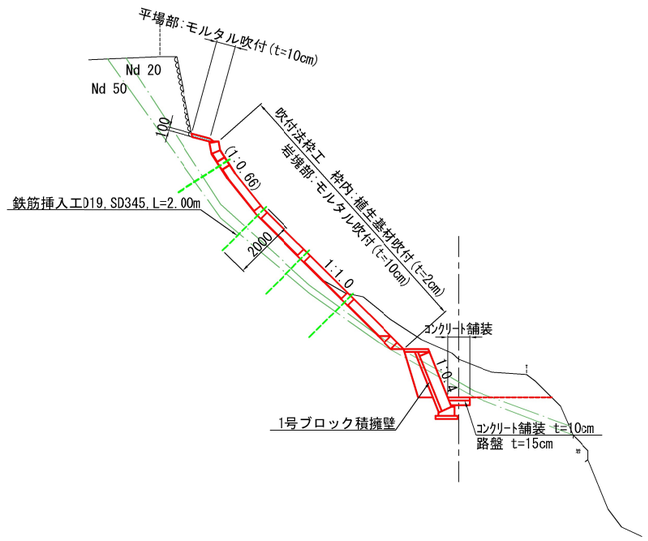


DL=185.00

C箇所

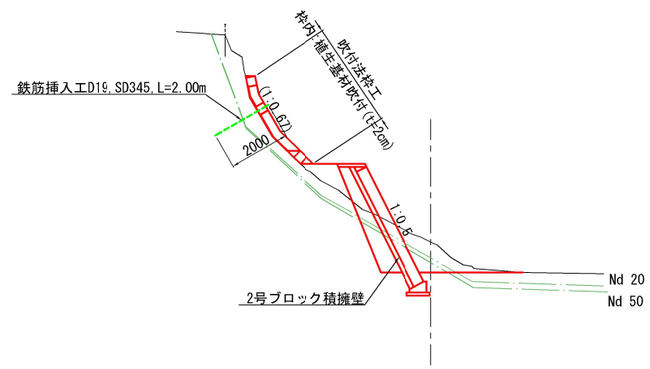

DL=180.00

A箇所

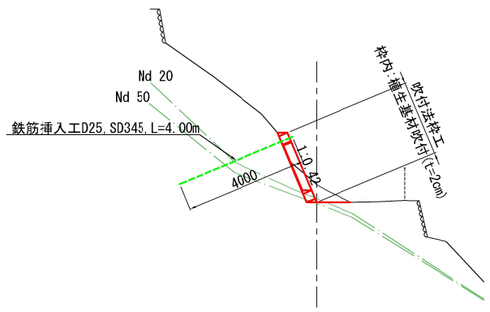

DL=195.00

図面番号	6/17	縮 尺	1:100
工　種	公園災害復旧工事		
種　別	A箇所　横断面図	番号	1/3
路線 河川　名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府　中　市			

A箇所 横断面図 S=1:100

凡　例


C ： 掘 削（土砂）
B ： 盛 土（流用土）
L ： ブロック積 裏面整形
E ： 床　掘
Fu： 埋　戻
K ： 基面整正

D=5.250

5.25

GH=201.26

FH=

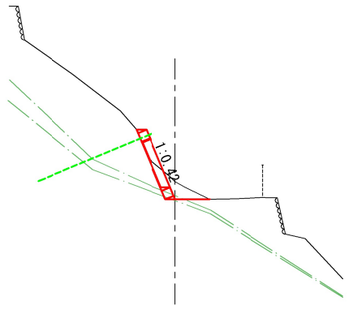

DL=195.00


C = 0.8

D=5.250

0.0

GH=199.51

FH=

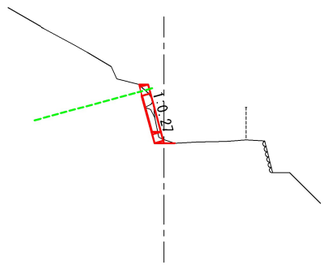


DL=190.00

C = 0.4

10.5

GH=202.16

FH=

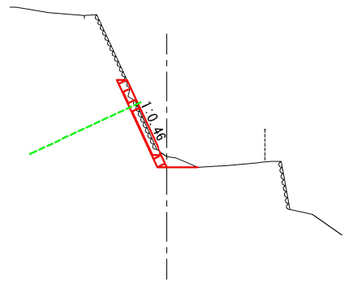

DL=195.00

C = 1.0

図面番号	7/17	縮 尺	1:100
工 種	公園災害復旧工事		
種 別	B箇所 横断面図	番号	2/3
路線 河川 名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府 中 市			

※ 推定地層線は簡易貫入試験によるものの為、ブロック積背面は裏込砕石とした。
現地で軟岩等が出るようであれば、裏込砕石等省略してもよいものとする。

B箇所 横断面図 S=1:100


凡 例

C ：掘 削（土砂）
B ：盛 土（流用土）
L ：ブロック積 裏面整形
E ：床 掘
Fu：埋 戻
K ：基面整正
W ：コンクリート舗装（路盤）
CoT：コンクリート撤去

D=3.100

11.9

GH=194.03
FH=

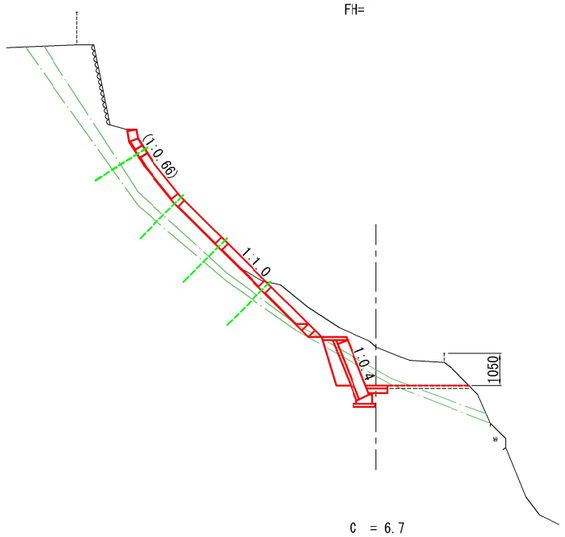


C = 6.7
L = 1.6
E = 1.0
Fu = 0.5
K = 0.7
W = 0.72(0.68)
CoT= 0.07

DL=185.00

D=11.900

0.0

GH=195.34
FH=

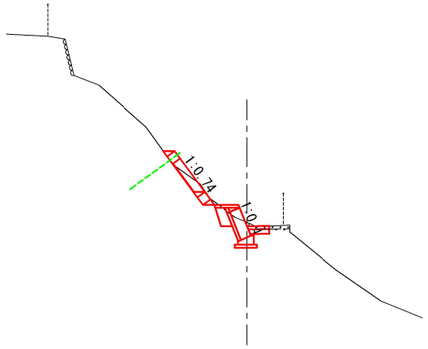


C = 0.8
L = 0.7
E = 1.0
Fu = 0.5
K = 0.7
W = 0.72(0.68)
CoT= 0.04

DL=190.00

15.0

GH=192.95
FH=

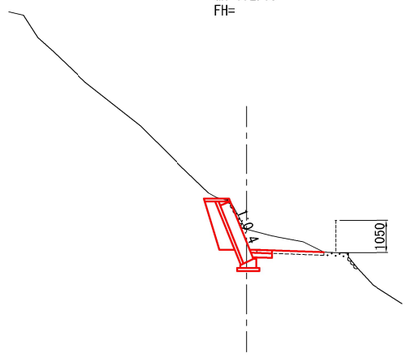

C = 2.5
L = 1.7
E = 1.0
Fu = 0.5
K = 0.7
W = 0.72(0.68)
CoT= 0.05

DL=185.00

図面番号	8/17	縮 尺	1:100
工 種	公園災害復旧工事		
種 別	C箇所 横断面図	番号	3/3
路線 河川 名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府 中 市			


※ 推定地層線は簡易貫入試験によるものの為、ブロック積背面は裏込砕石とした。
現地で軟岩等が出るようであれば、裏込砕石等省略してもよいものとする。

C箇所 横断面図 S=1:100

凡 例

C ： 掘 削（土砂）
B ： 盛 土（流用土）
L ： ブロック積 裏面整形（切土、盛土）
E ： 床 掘
Fu： 埋 戻
K ： 基面整正


D=4.572
6.368
GH=187.59
FH=

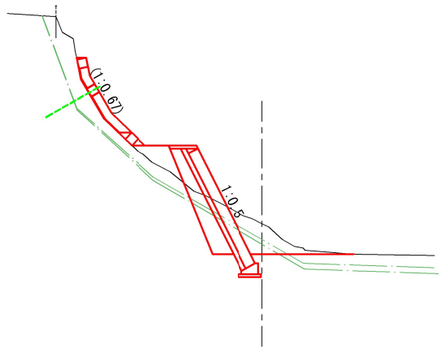

C = 3.9
B = 0.8
L = 2.5
E = 1.2
Fu = 0.7
K = 0.8

DL=180.00


D=6.368
0.0
GH=187.08
FH=

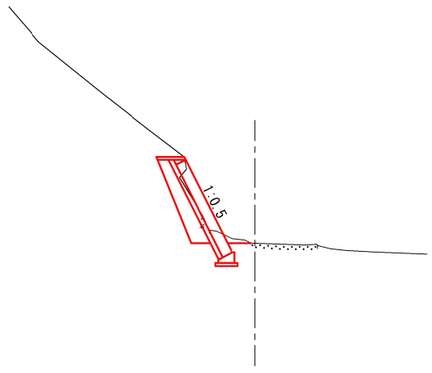

C = 2.2
L = 3.0
E = 1.2
Fu = 0.7
K = 0.8

DL=180.00

10.94
GH=186.66
FH=

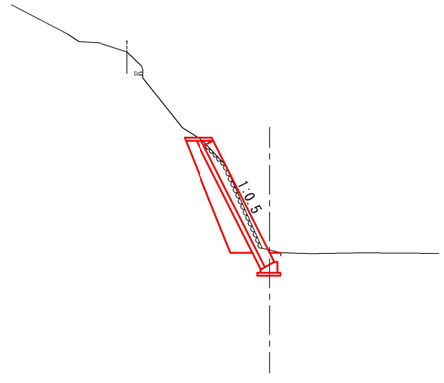

C = 3.7
L = 4.0
E = 1.2
Fu = 0.7
K = 0.8


DL=180.00

図面番号	9/17	縮 尺	図示
工　種	公園災害復旧工事		
種　別	吹付法枠工標準図(参考図)	番号	1/1
路線河川　名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府　中　市			

吹付法枠工標準図(参考図)

標準図 S=1:100

F300-2000×2000

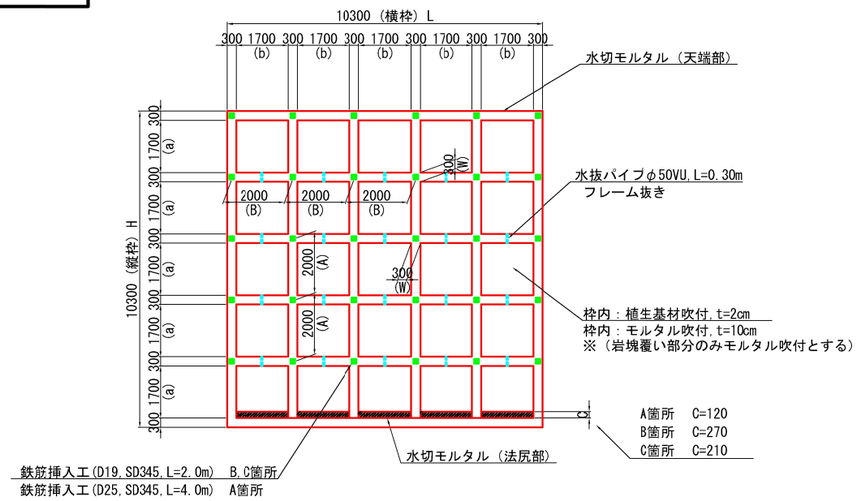

A箇所
吹付法枠工106.09m2 当り数量

種　別	規　格	単 位	数　量
吹付枠長	縦枠 300×300	m	61.80
	横枠 300×300	m	51.00
枠内植生基材吹付	t=2cm	m2	71.23
枠内ﾓﾙﾀﾙ付	t=10cm	m2	-
ラス張り	φ2-50×50	m2	106.09
水切モルタル	天端部	m	別算出
水切モルタル	法尻部	m	別算出
間詰モルタル		m	別算出
水抜パイプφ50VU	フレーム抜き	m	6.00
鉄筋挿入工	D25,L=4.00m	本	25.00

B箇所
吹付法枠工106.09m2 当り数量

種　別	規　格	単 位	数　量
吹付枠長	縦枠 300×300	m	61.80
	横枠 300×300	m	51.00
枠内植生基材吹付	t=2cm	m2	69.96
枠内ﾓﾙﾀﾙ付	t=10cm	m2	72.25
ラス張り	φ2-50×50	m2	106.09
水切モルタル	天端部	m	別算出
水切モルタル	法尻部	m	別算出
間詰モルタル		m	別算出
水抜パイプφ50VU	フレーム抜き	m	6.00
鉄筋挿入工	D19,L=2.00m	本	25.00

C箇所
吹付法枠工106.09m2 当り数量

種　別	規　格	単 位	数　量
吹付枠長	縦枠 300×300	m	61.80
	横枠 300×300	m	51.00
枠内植生基材吹付	t=2cm	m2	70.47
枠内ﾓﾙﾀﾙ付	t=10cm	m2	-
ラス張り	φ2-50×50	m2	106.09
水切モルタル	天端部	m	別算出
水切モルタル	法尻部	m	別算出
間詰モルタル		m	別算出
水抜パイプφ50VU	フレーム抜き	m	6.00
鉄筋挿入工	D19,L=2.00m	本	25.00


吹付枠長

縦枠長 = H×{(L-W)÷B+1}

横枠長 = b×{(L-W)÷B|×{(H-W)÷A+1}

A箇所 断面図 S=1:50


F300-2000×2000

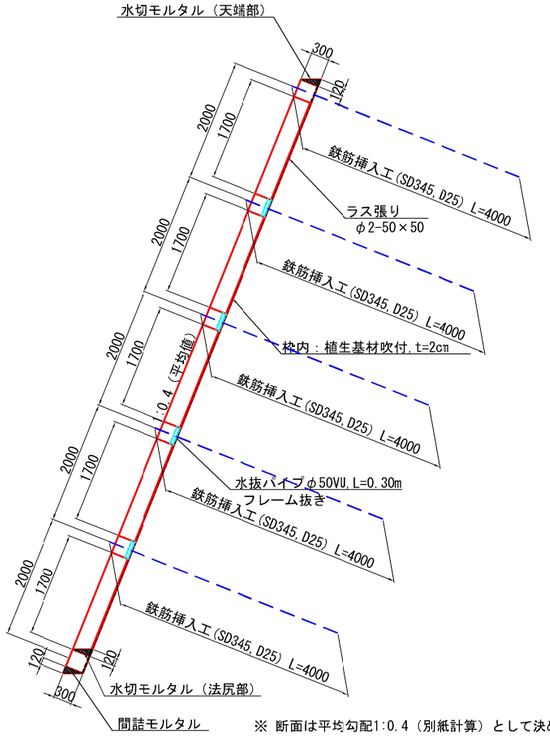

※ 断面は平均勾配1:0.4（別紙計算）として決めている

B箇所 断面図 S=1:50


F300-2000×2000

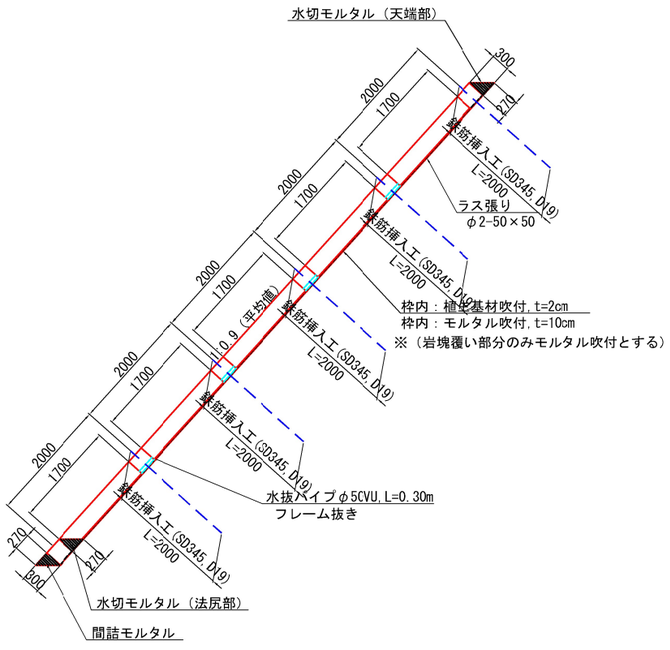

※ 断面は平均勾配1:0.9（別紙計算）として決めている

C箇所 断面図 S=1:50

F300-2000×2000

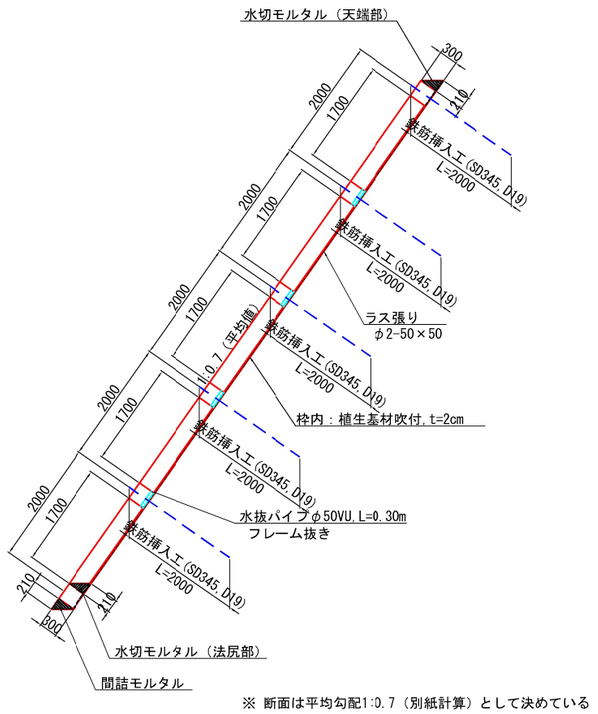


※ 断面は平均勾配1:0.7（別紙計算）として決めている

図面番号	10/17	縮 尺	1:100
工　種	公園災害復旧工事		
種　別	法枠工求積図（参考図）	番号	1/1
路線 河川　名	三室公園		
工事箇所	府中市 出口町 三室公園		
府　中　市			


法面工求積図（参考図） S=1:100

F300-2000×2000


A箇所

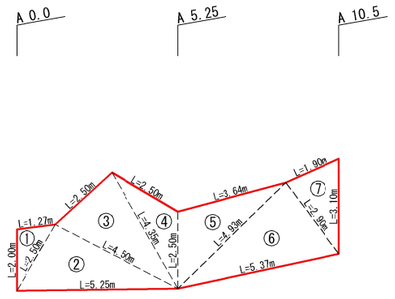

B箇所

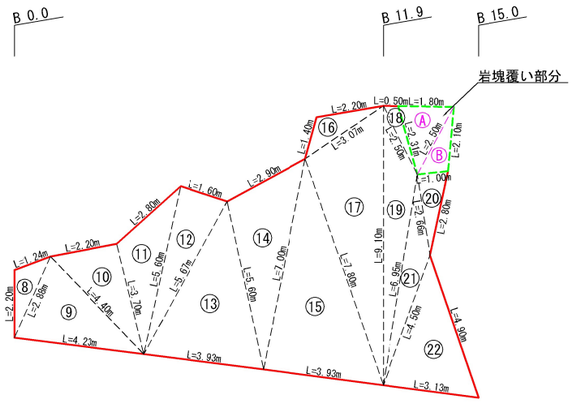

C箇所

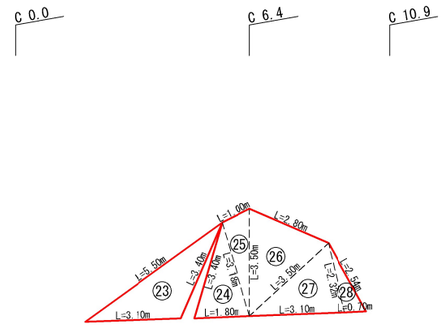

A 箇所
吹付法枠工　面積

番号	a	b	c	S	面積A(m2)
1	2.00	1.27	2.50	2.89	1.27
2	2.50	5.25	4.50	6.13	5.65
3	4.50	2.50	4.35	5.68	5.32
4	4.35	2.50	2.50	4.68	2.71
5	2.50	3.64	4.93	5.54	4.42
6	4.93	5.37	2.90	6.60	7.08
7	2.90	1.90	3.10	3.95	2.69
				小計	= 29.74 m2

B 箇所
吹付法枠工　面積

番号	a	b	c	S	面積A(m2)
8	2.20	1.24	2.88	3.16	1.28
9	2.88	4.23	4.40	5.76	5.88
10	4.40	2.20	3.70	5.15	4.06
11	3.70	2.80	5.60	6.05	4.56
12	5.60	1.60	5.67	6.44	4.49
13	5.67	3.93	5.60	7.60	10.38
14	5.60	2.90	7.00	7.75	7.79
15	7.00	3.93	7.80	9.37	13.77
16	1.40	2.20	3.07	3.34	1.41
17	3.07	7.80	9.10	9.99	11.61
18	0.50	2.31	2.50	2.66	0.57
19	2.50	9.10	6.95	9.28	5.14
20	1.00	2.80	2.66	3.23	1.33
21	2.66	6.95	4.50	7.06	2.96
22	4.50	3.13	4.90	6.27	6.91
				小計	= 82.14 m2

岩塊覆い部分　面積

番号	a	b	c	S	面積A(m2)
A	1.80	2.31	2.50	3.31	2.01
B	2.50	1.00	2.10	2.80	1.03
				小計	= 3.04 m2

B箇所法枠工面積　面積

A = 82.14 + 3.04 = 85.18 m2

C 箇所
吹付法枠工　面積

番号	a	b	c	S	面積A(m2)
23	3.10	5.50	3.40	6.00	4.76
24	3.40	1.80	3.18	4.19	2.83
25	3.18	1.00	3.50	3.84	1.56
26	3.50	2.80	3.50	4.90	4.49
27	3.50	3.10	2.32	4.46	3.53
28	2.32	0.70	2.54	2.78	0.80
				小計	= 17.97 m2